

GERAND ENGINEERING CO.
9431 SCIENCE CENTER DR, MINNEAPOLIS, MN 55428 952.542.6445 WWW.GERAND.COM


VENTURIS *with Grooved Ends*

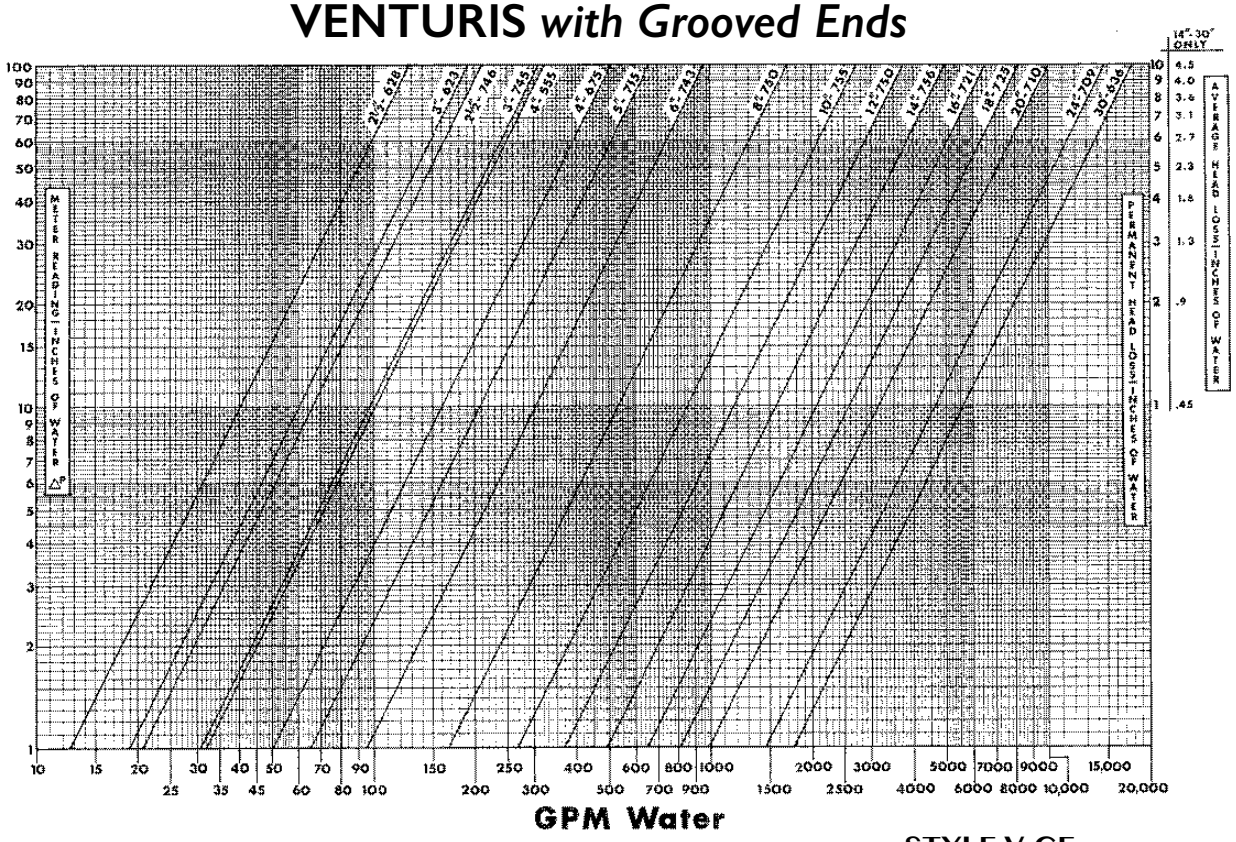

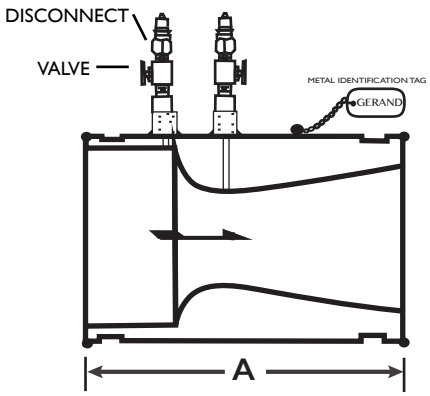

STANDARD RATING OF SYSTEM 250 PSI AND 250°F WATER

INSTALLATION INSTRUCTIONS

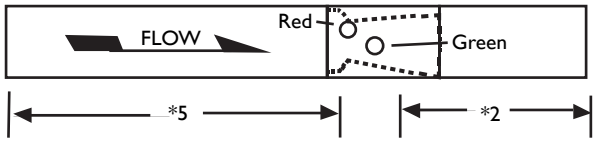

*MINIMUM PIPE DIAMETERS FROM FITTING OR VALVE

STYLE V-GE

Steel
2½" - 10" Zinc Plated
Accuracy ±1%

SIZE	A
2½"	4⅝"
2½"	4"
3" - 623	5¼"
3" - 745	4¼"
4" - 555	5⅞"
4" - 675	5⅜"
5" - 715	5"
6" - 743	6"
8" - 750	7"
10" - 755	8"
12" - 750	12"
14" - 756	14"
16" - 721	26"
18" - 725	29"
20" - 710	32"
24" - 709	39"
30" - 636	48"

MADE IN U.S.A. 50th 1965 2015 FM APPROVED